取扱説明書

PN455-JP

INDUSTRIALNET

Cat5e 15インチ ジャック-プラグ 機器用コード

Part Numbers: IUTPCHBH1.25BL

Panduit Corporation Japan Branch

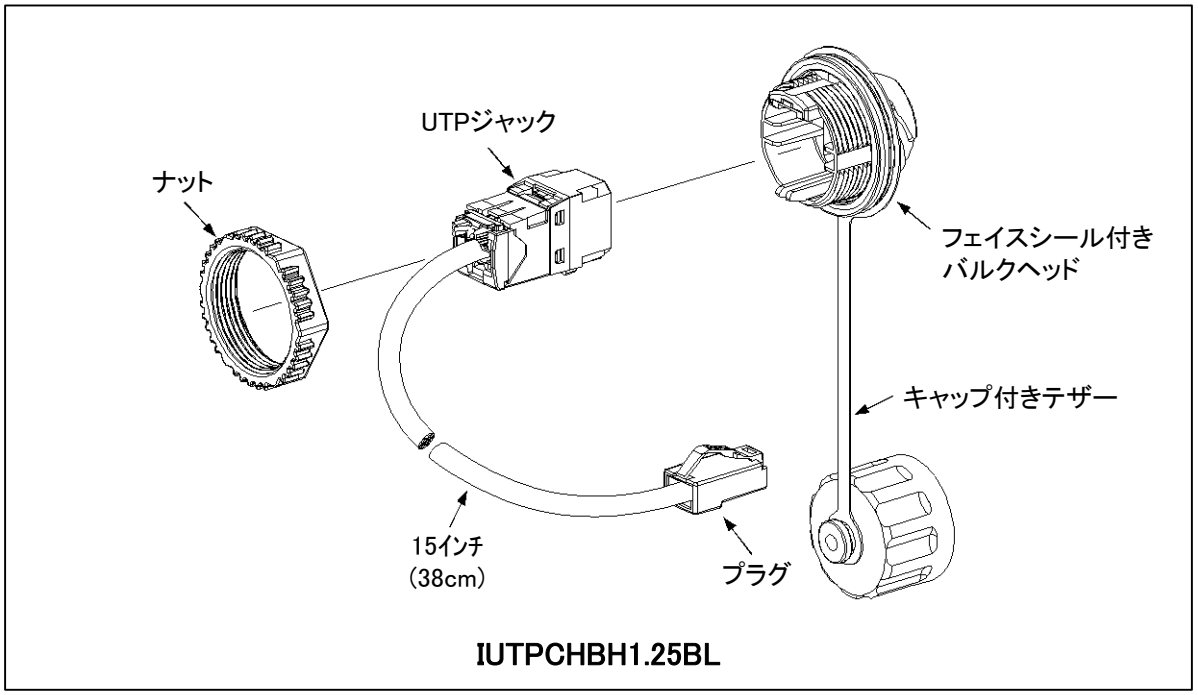

IUTPCHBH1.25BL

1.

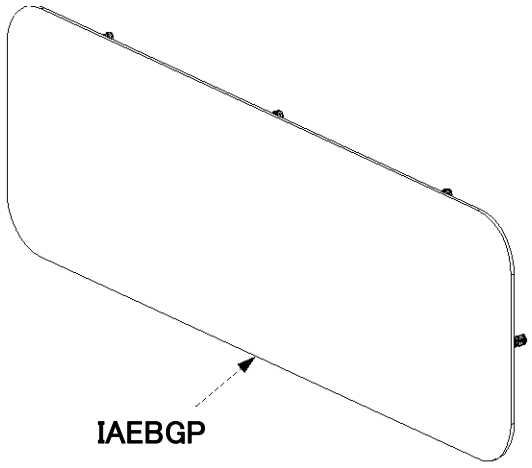

この機器用コードは、インダストリアルイーサネット・エンクロージャのブランク・グランドプレート(IAEBGP)と共に使用するよう設計されています。

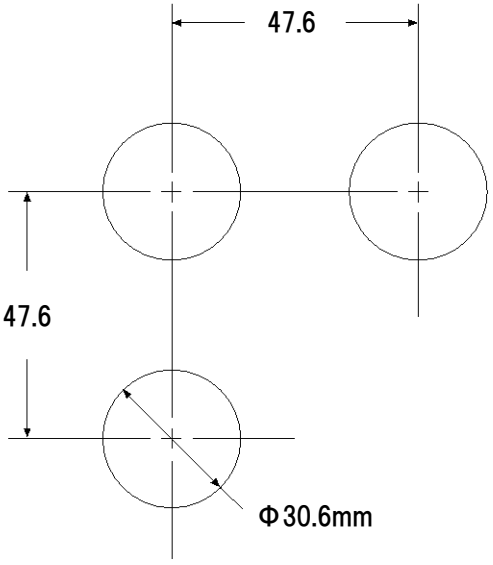

バルクヘッドの開口寸法
(実寸図ではありません)

版	制定	作成	承認
-	2008年10月06日	谷島	今野

取扱説明書

PN455-JP

INDUSTRIALNET

Cat5e 15インチ ジャック-プラグ 機器用コード

Part Numbers: IUTPCHBH1.25BL

Panduit Corporation Japan Branch

2.

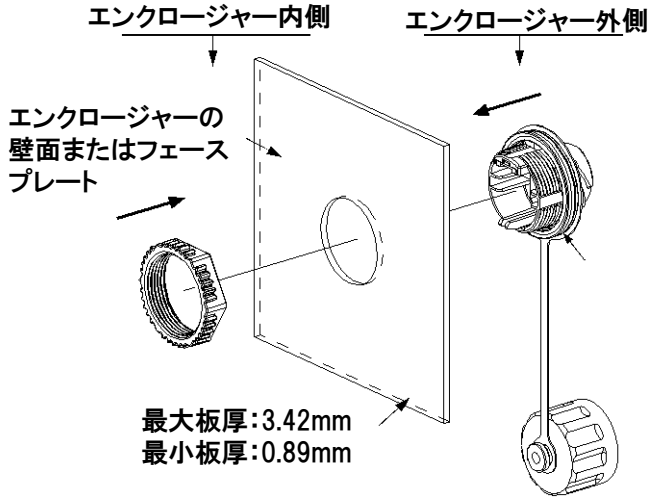

エンクロージャーの外側からバルクヘッドを差し込み、内側からナットで締め付けます。ナットの締め付けトルクは20in-lbs。（しっかり締めてからさらに1/2-2/3回転）
※レンチを使って締め付ける場合は、ナットの平らの面を持ち手にしてご使用ください。（図とは逆向き）

3.

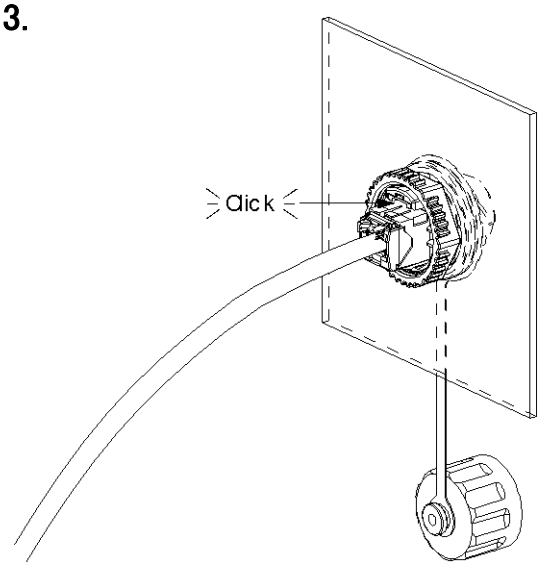

図のようにモジュラージャックをクリック音がするまでしっかりと差し込み、バルクヘッドに固定します。

6. （この図ではエンクロージャーの壁面が省略されています）

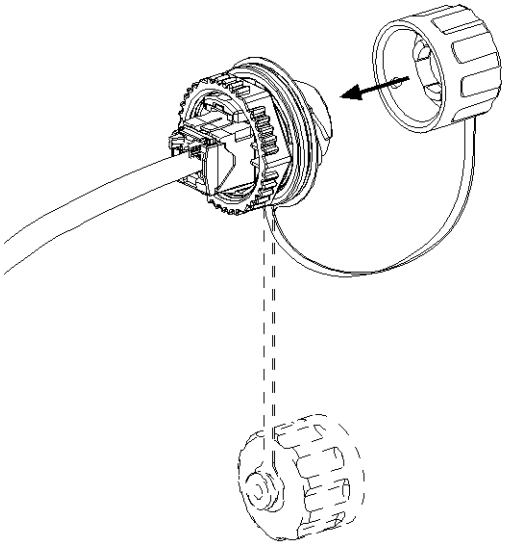

5. （この図ではエンクロージャーの壁面が省略されています）

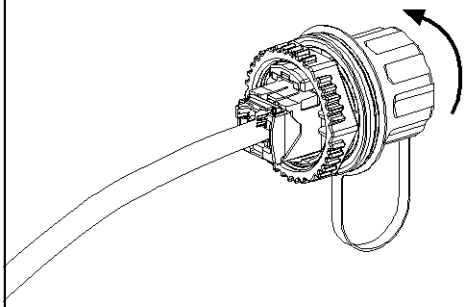

モジュラープラグをすぐに接続しない場合は、ジャックのシールを保つためにキャップをしてください。

版	制定	作成	承認
-	2008年10月06日	谷島	今野